



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA LÝ - VI SINH

167 đường Pasteur, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297.308 - 38.230.352 - Fax : (84.8) 38.201.882



VILAS 209



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 220818-6431

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH CALLME
Địa chỉ : 153/4 VÕ VĂN TẦN, Q3, TP HCM
Tên mẫu : MẪU NƯỚC SAU LỌC MÁY LỌC NƯỚC KITZ MICRO FILTER-OASICS (OAS-9)
Ngày nhận mẫu : 22/08/2018
Thời gian thử nghiệm : 22/08/2018 đến 07/09/2018
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI PET 5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN
1	Flo (F)	<0.50	mg/L	TCVN 6494-1:2011	1.5
2	Asen (As)	<0.0005	mg/L	HLVS/PP/033WHL	0.01
3	Bari (Ba)	0.08	mg/L	SMEWW 2012 (3111D)	0.7
4	Borat (Bo)	<0.1	mg/L	TCVN 6635:2000	0.5
5	Cadimi (Cd)	<0.001	mg/L	SMEWW 2012 (3113B)	0.003
6	Clo dư (*)	<0.1	mg/L	TCVN 6225-3:2011	5.0
7	Crom (Cr)	<0.001	mg/L	SMEWW 2012 (3113B)	0.05
8	Đồng (Cu)	<0.2	mg/L	SMEWW 2012 (3111B)	2
9	Chì (Pb)	<0.005	mg/L	SMEWW 2012 3113B	0.01
10	Mangan (Mn)	<0.1	mg/L	SMEWW 2012 3111B	0.4
11	Thủy ngân (Hg)	<0.0005	mg/L	HLVS/PP/035WHL	0.006
12	Niken (Ni)	<0.005	mg/L	SMEWW 2012 (3113B)	0.07
13	Nitrat (NO ₃)	<1.00	mg/L	TCVN 6494-1:2011	50
14	Nitrit (NO ₂)	2.27	mg/L	TCVN 6494-1:2011	3
15	Selen (Se)	<0.001	mg/L	SMEWW 2012 (3114B)	0.01
16	Bromat (BrO ₃)	<0.01	mg/L	TCVN 6494-4:2000	0.01
17	Clorat (ClO ₃)	<0.02	mg/L	TCVN 6494-4:2000	0.7
18	Clorit (ClO ₂)	<0.02	mg/L	TCVN 6494-4:2000	0.7
19	Antimol (Sb)	<0.001	mg/L	HLVS/PP/043WHL	0.02
20	Molybden (Mo)	<0.005	mg/L	SMEWW 2012 (3111D)	0.07

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu vi sinh và mẫu nước Hoá lý không lưu mẫu trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur **VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** **PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA LÝ - VI SINH**

167 đường Pasteur, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297.308 - 38.230.352 - Fax : (84.8) 38.201.882



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 220818-6431

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH CALLME
Địa chỉ : 153/4 VÕ VĂN TẦN, Q3, TP HCM
Tên mẫu : MẪU NƯỚC SAU LỌC MÁY LỌC NƯỚC KITZ MICRO FILTER-OASICS (OAS-9)
Ngày nhận mẫu : 22/08/2018
Thời gian thử nghiệm : 22/08/2018 đến 07/09/2018
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI PET 5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN




TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN
21	<i>Xianua (CN-)(**)</i>	<0.005	mg/l	TCVN 6181:1996	0.07

GHI CHÚ: (**) Chỉ tiêu gửi NTP Quatest 3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu trên nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 9 năm 2018

Phòng Kiểm Nghiệm Hóa Lý - Vi Sinh

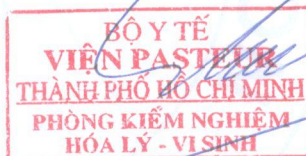

Phạm Vũ Cao Sơn

VILAS 209

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
2. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
5. Mẫu vi sinh và mẫu nước Hoá lý không lưu mẫu trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.